



Nota: É comum o Alarme Audiovisual e a Fonte SELV serem combinados em uma peça/equipamento

### Esquema ligação alarme sanitário PCD

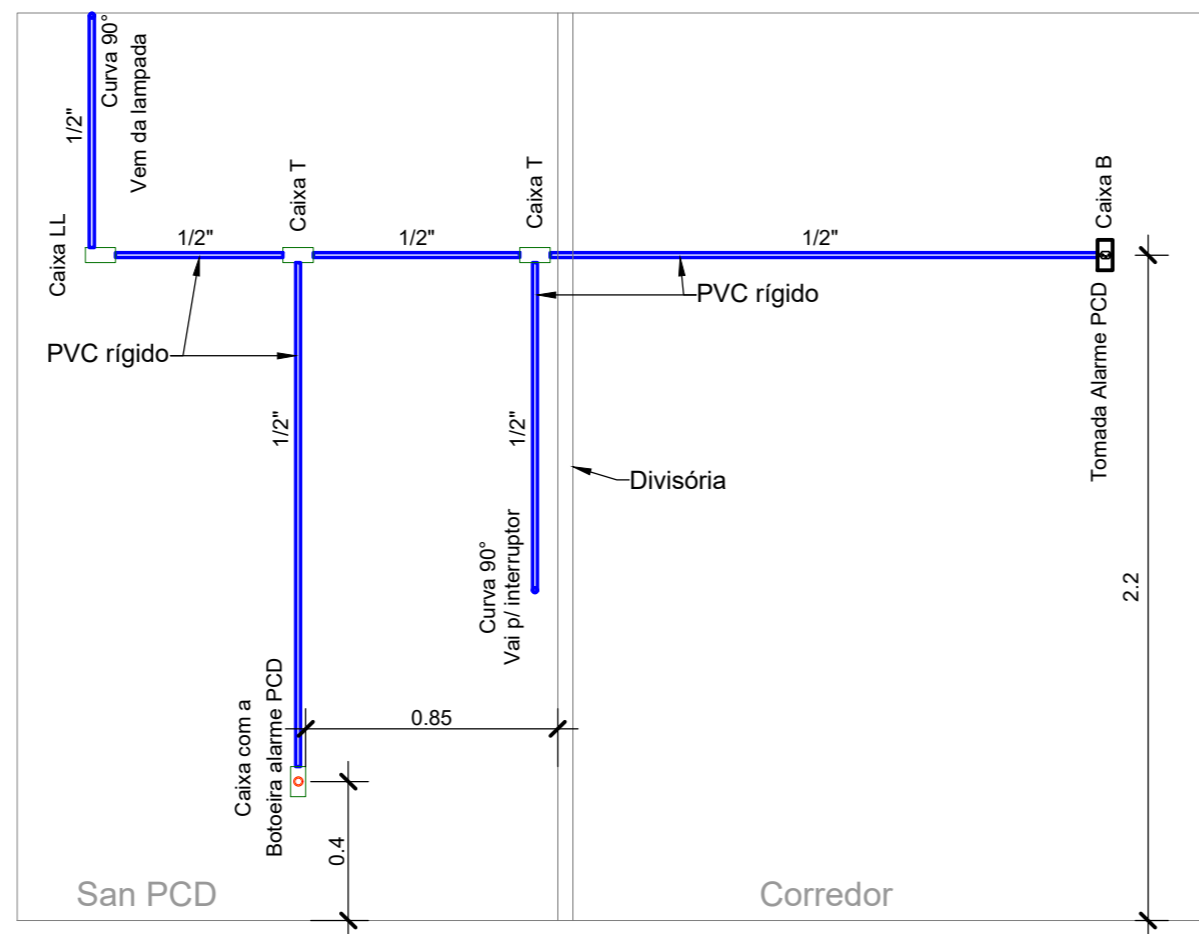

VISTA 1

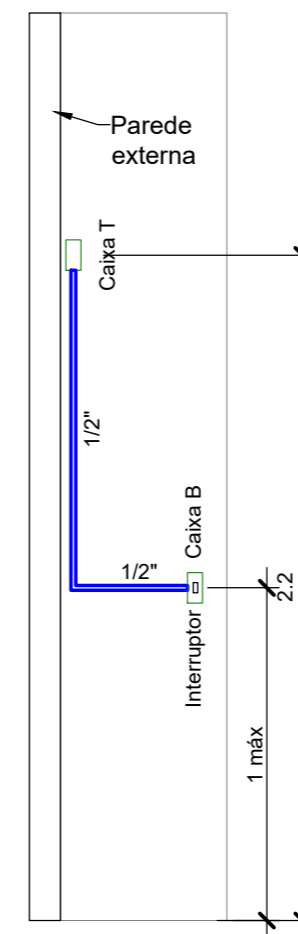


VISTA 2

### LEGENDA:

	- Lâmpada/Luminária existente
	- Interruptor simples
	- Tomada
	- Alarme Sanitário PCD
	- Botoeira Alarme Sanitário PCD
	- Caixa B
	- Caixa LL
	- Caixa T
	- Eletroduto existente embutido no teto e parede
	- Eletroduto PVC rígido 1/2"
	- Neutro, Fase, Retorno, Terra, Condutor Positivo, Condutor Negativo

### Notas:

- Deverá ser removido o interruptor e linha elétrica existente na parede que será demolida.
- No ponto de entrada do eletroduto de PVC rígido aparente com a caixa embutida na laje onde fica a iluminação pode ser instalado uma caixa tipo condutele tipo E para fazer emendas e esconder as furações necessárias
- Os alarmes dos banheiros PCD com uso de fio geralmente possuem a fonte SELV na parte do alarme, para tanto foi previsto a instalação de uma tomada no local de instalação do alarme na mesma altura de instalação do alarme.
- Verificar a descrição das luminárias no memorial descritivo
- Os eletrodutos plasticos deverão ser normatizados NBR 15465
- Os condutores deverão seguir o seguinte código de cores
  - Fase A - Preto / Fase B - Branco / Fase C - Vermelho
  - Neutro - Azul claro
  - Terra - Verde
  - Retorno - Amarelo ou cinza
- Todas as tomadas devem seguir o padrão NBR14136
- Nos casos de divergências nos materiais ou métodos de instalação presente nos documentos deste projeto consultar o projetista

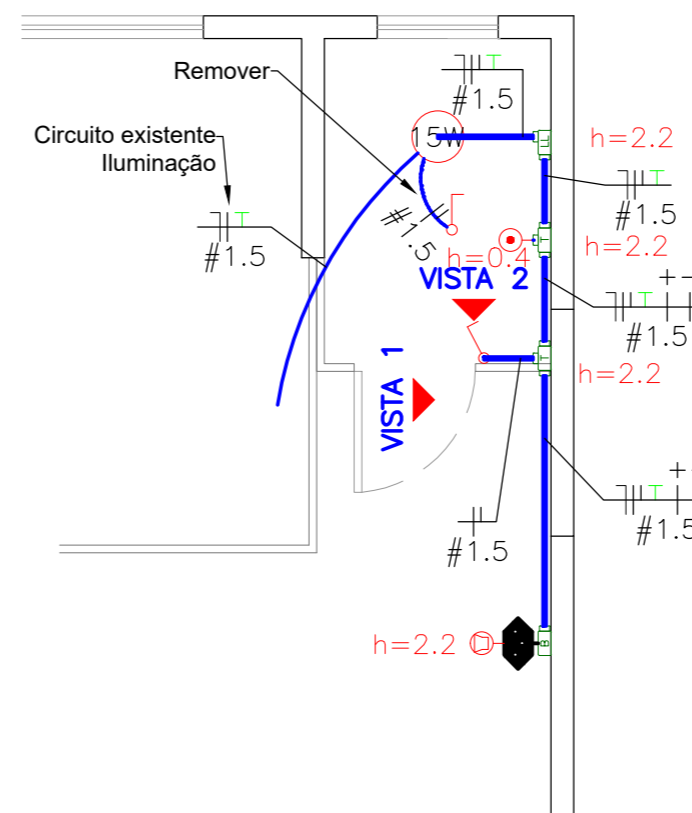

PLANTA BAIXA - Sanitário PCD  
ESC.:1/50



**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC**  
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO  
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO  
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha,160 - Cx. P. 47 - Centro  
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina  
Fone/Fax: (0\*\*49) 664-0282 - e-mail: engenharia@amerios.org.br  
CNPJ 00.961.206/0001-88



**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA**

OBRA: **REGULARIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE**  
(Bloco1 C. Administrativo)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: <b>MAURO DAGOSTIN</b> ENGENHEIRO ELÉTRICO CREA/SC 104.349-0	ASS. RESP. TÉCNICO:
ESPECIFICAÇÕES: PLANTA BAIXA, VISTAS E DETALHES	
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC	ASSINATURA:
LOCAL: RUA SÃO LUIZ, Nº 210, CENTRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA CNPJ: 80.912.124/0001-82
DESENHO: Mauro	Nº DESENHO: D1/ 2022/ MAIO
DATA: MAIO DE 2022	ÁREA: INDICADA
ESCALA: INDICADA	FOLHA: <b>ELE 01/02</b>